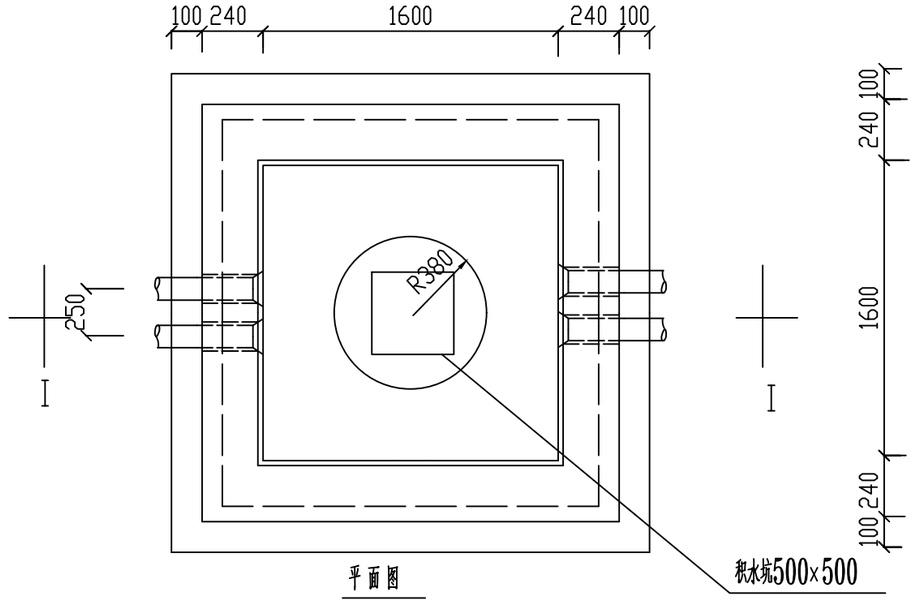

平面图

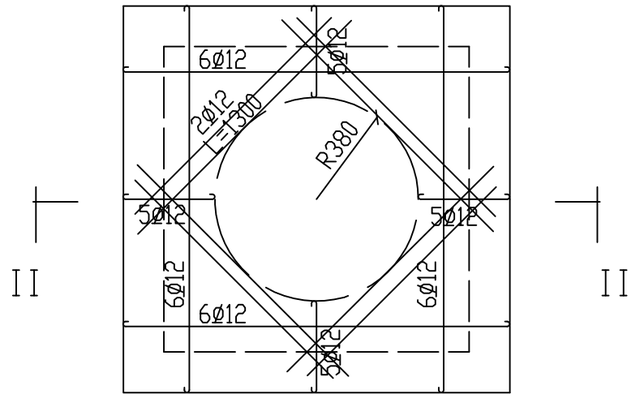

配筋图



II－II

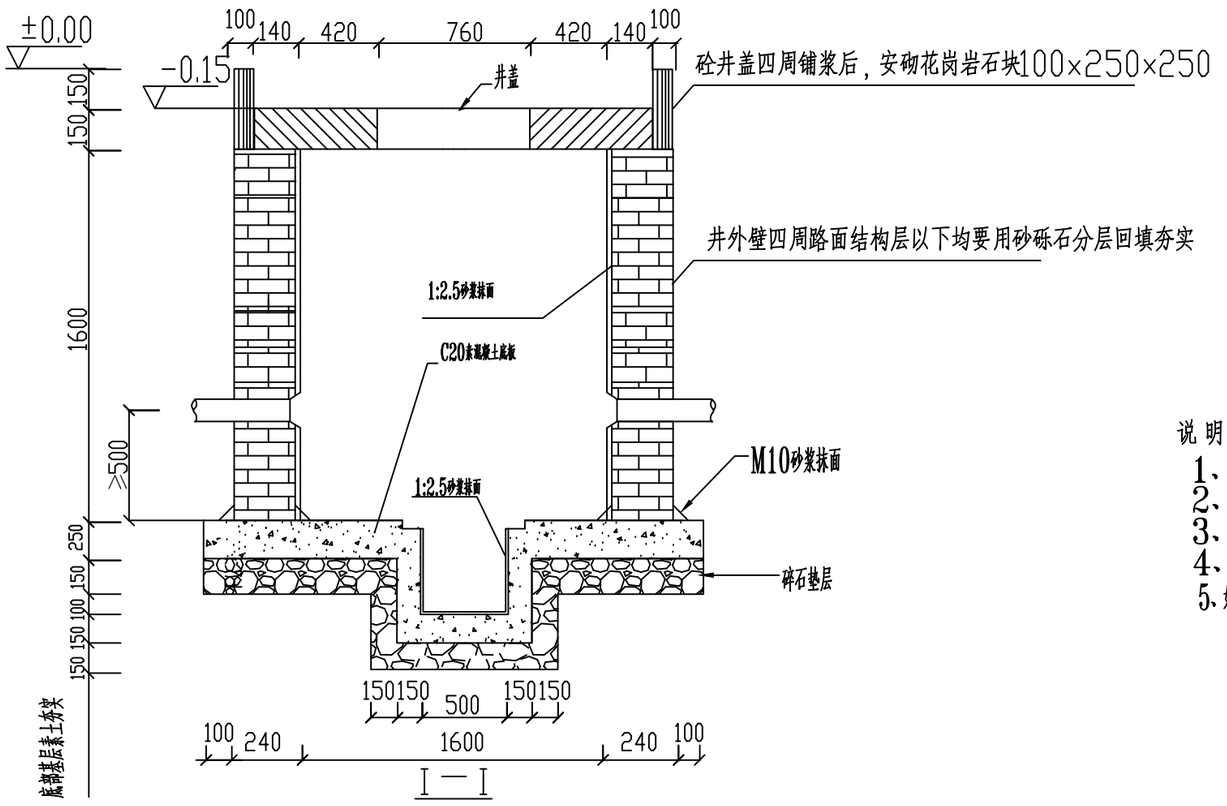

I－I

说 明

1、本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位，±0.00为所在场地设计标高。
2、基础砼为C15，电缆井采用砖砌，井壁采用1：2.5水泥沙浆抹面。
3、盖板采用球墨铸铁盖板及复合盖板并有供电标识，道路上采用墨铸铁盖板，绿化上采用复合盖板。
4、电缆管直径、数量和开口、埋管方向根据管线平面图确定。
5、如果电缆井位置与通向两侧面、污水支管位置冲突，在保证安全距离的情况下作调整。

1.6×1.6×1.6电缆井制作图